




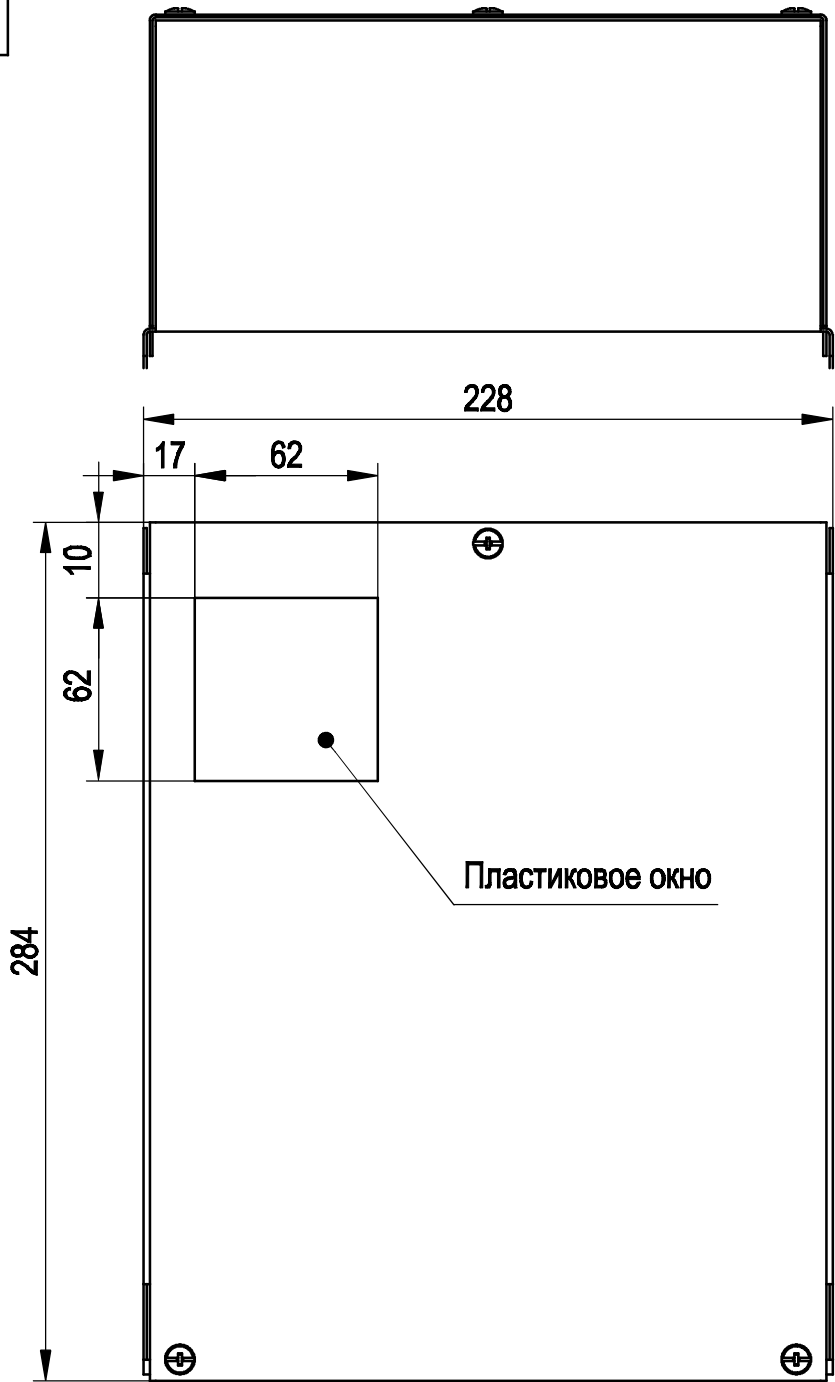


ФИАШ.436234.392 ГЧ



1. Размеры для справок.
2. Б - отверстия для крепления изделия на стену.
3. В - места подвода проводов.
4. Источник устанавливать так, чтобы расстояние от вентилиционных отверстий до соседних объектов было не менее 100 мм.

					ФИАШ.436234.392 ГЧ					
					источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200 Габаритный чертеж	Лит.		Масса	Масштаб	
									1:2,5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		Листов 1		
Разраб.										
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.					БАСТИОН					
Утв.										